
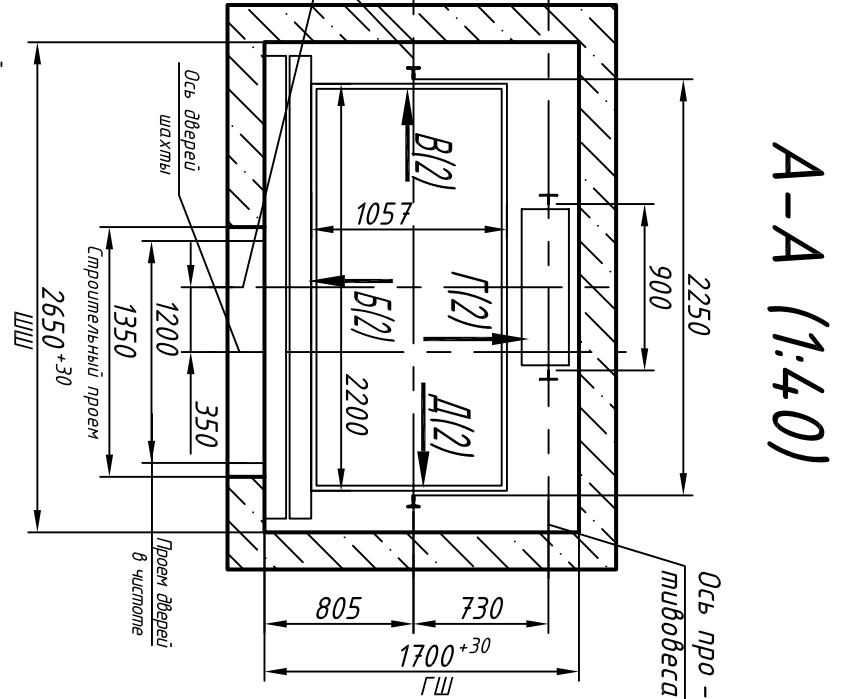


Э3000.00.00.40-МК9290

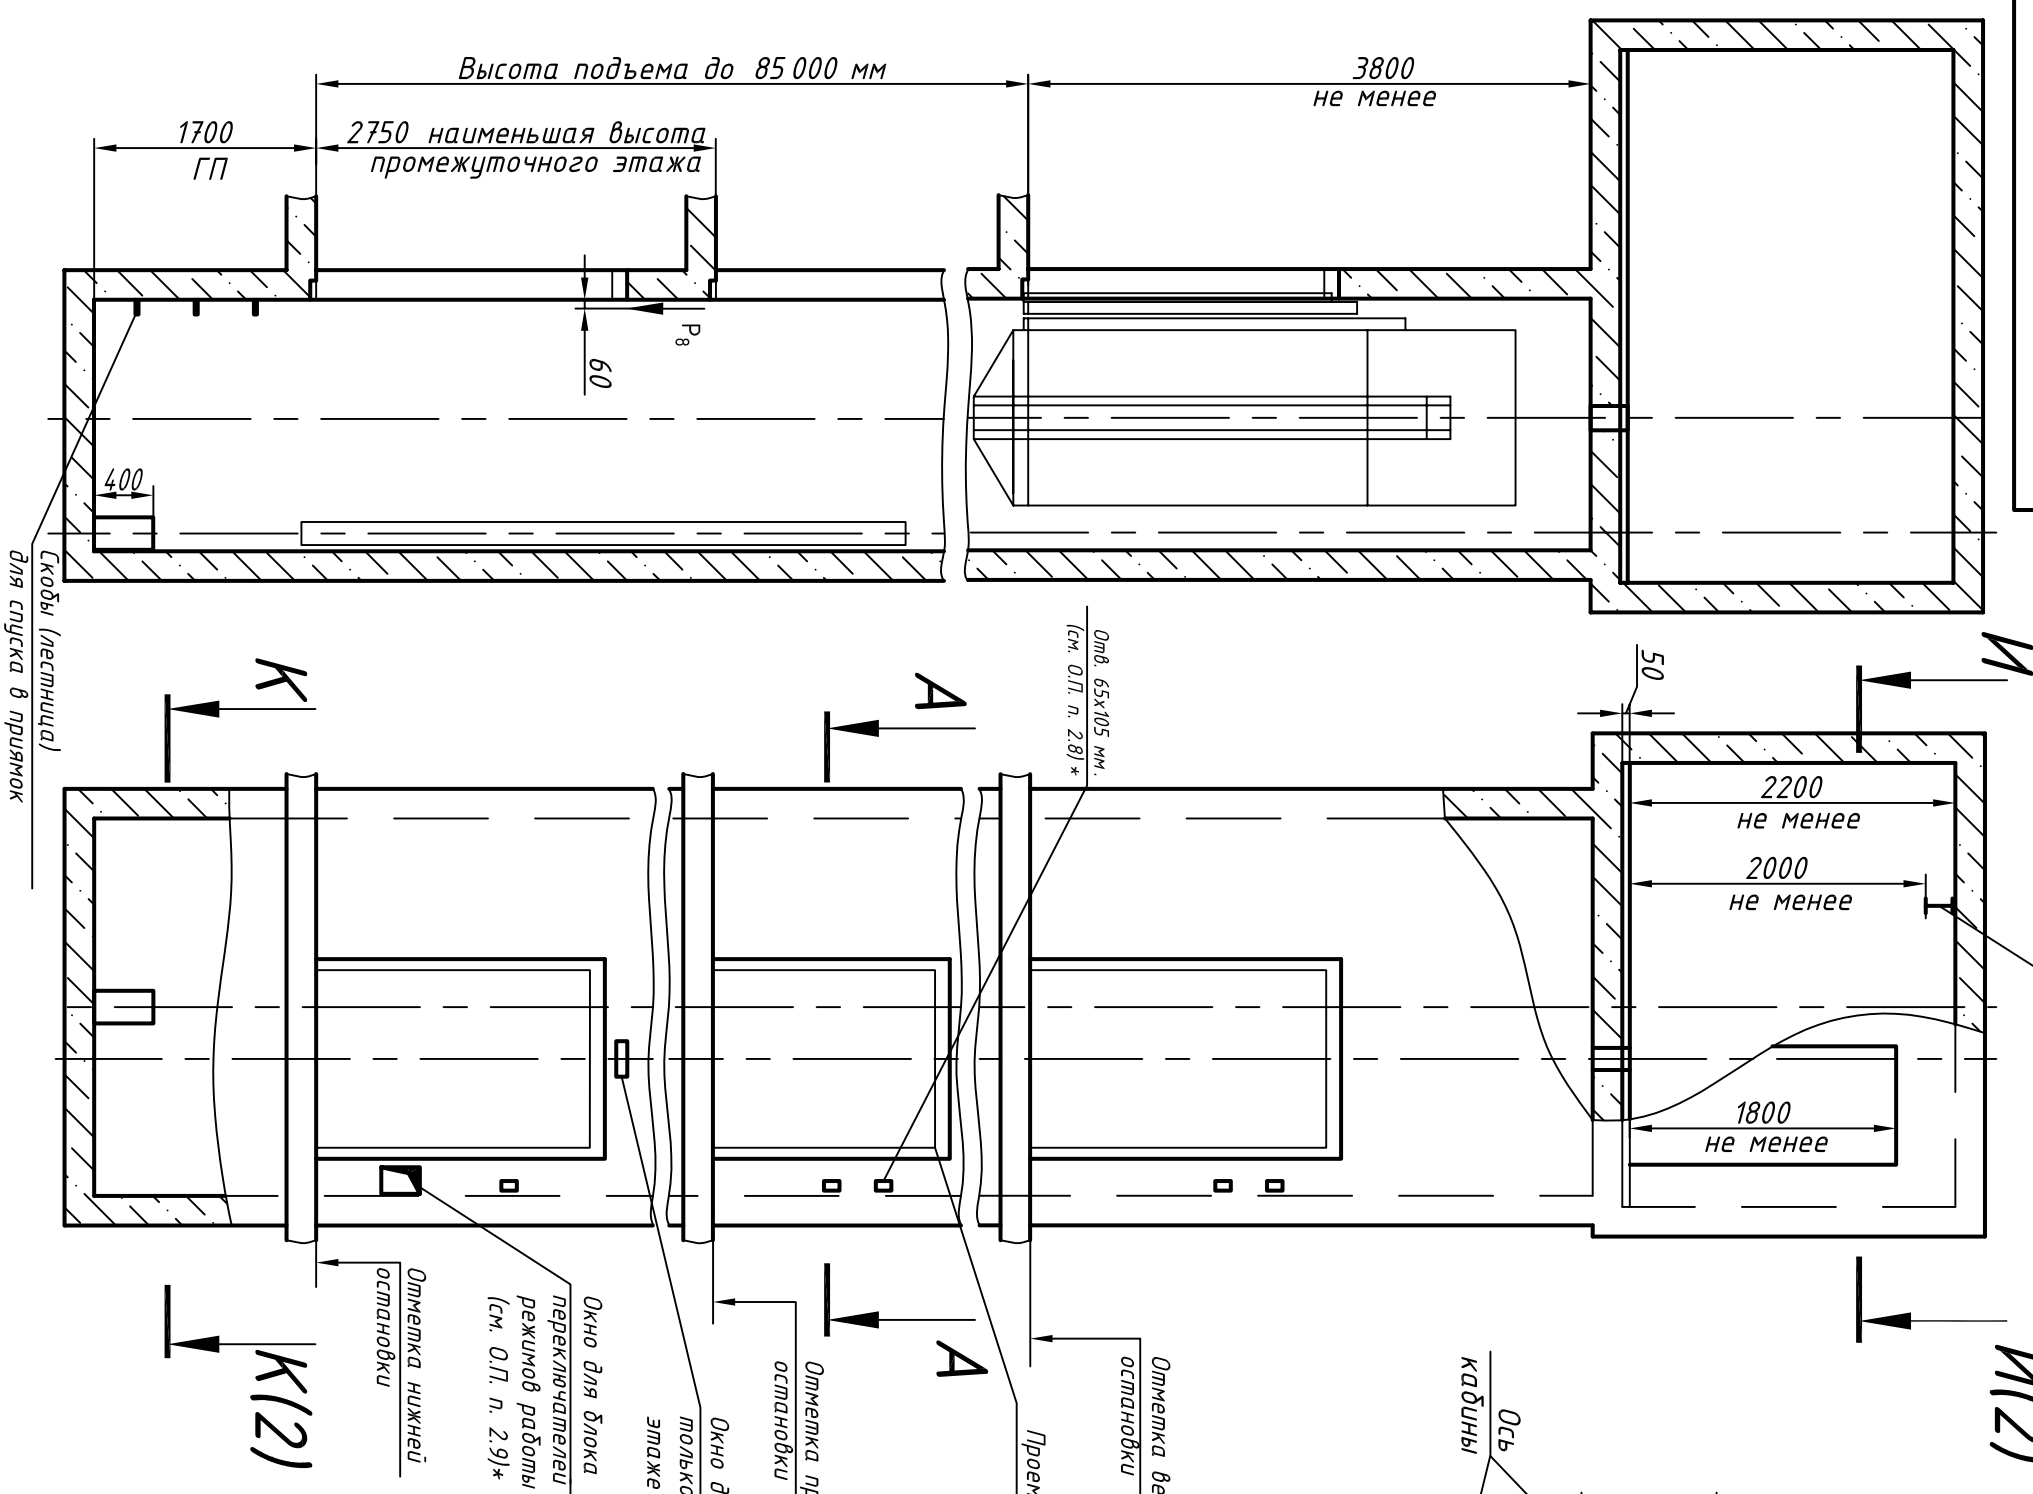

Максимальные и минимальные габариты шахты	тип	тах
ШШ	2550	2900
ГШ	1700	1800
ГТ	1500	-

1. Размеры без допусков - справочные.
2. *Данный чертеж должен рассматриваться только совместно с разделом "Общие положения" настоящего альбома.

Выявленные ОАО "КМЗ" в процессе внесения изменений в данный чертеж без предварительного уведомления

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Иванов		

0626 КМ-04.00.00.000СЗ

Лифт пассажирский
 $Q=630$ кг; $V=1,6$ м/с
 Кабина 2200(2144)X1057(1001)X2100
 Дверь 1200 X2000
 Здание на проектирование
 строительной части

Противовес с ловителями

ОАО "КМЗ"

Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки

Обозн. Нагр.	Нагр. Н	Схема действия сил	Прим.
P ₁	8000		На опоры привода И-И (2)
P ₂	9200		
P ₃	9900		
P ₄	8600		
P ₄ '	14000		
P ₂ '	15600		Крайне-временные нагрузки при посадке кабины на ловители
P ₃ '	18500		
P ₄ '	16400		
P ₂	1300		
P ₃	1000		На закладные детали
P ₄	2000		
P ₅	42000		Нагрузки действующие на площадях 200 X200
P ₆	35000		
P ₇	24000		
P ₈	800		На креплении дверей в локоссти
P ₈ '			
P ₉		Нагрузки возникающие при монтаже по ГОСТ 24258-80	

Расчетная временная нагрузка на пол машинного помещения и крышку люка - 5000 Н/м²

**Нагрузка, возникающая в случае опирания направляющих на пол приямка

