
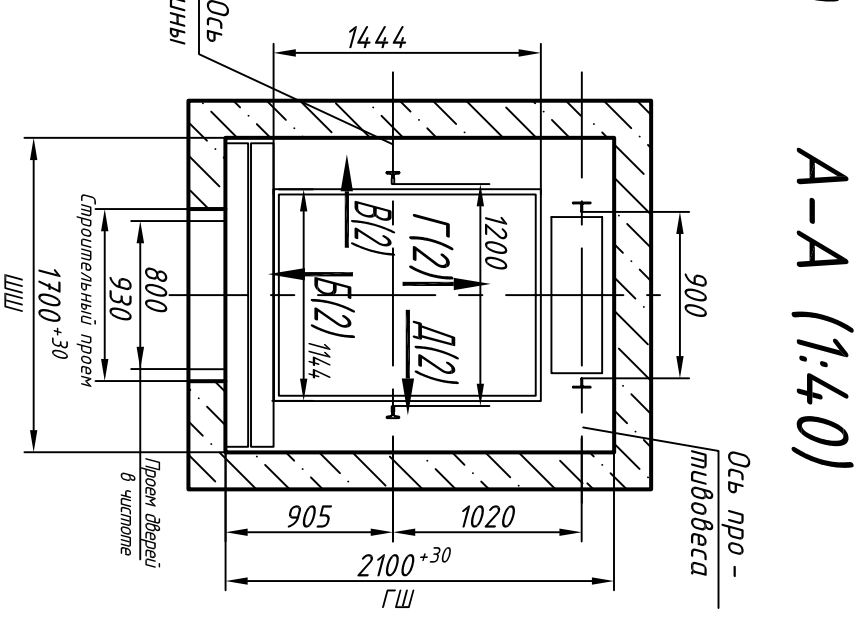


ЭЗ000.00.00.70-9'1-М1990
0631К-1,6-04.00.0000СЗ

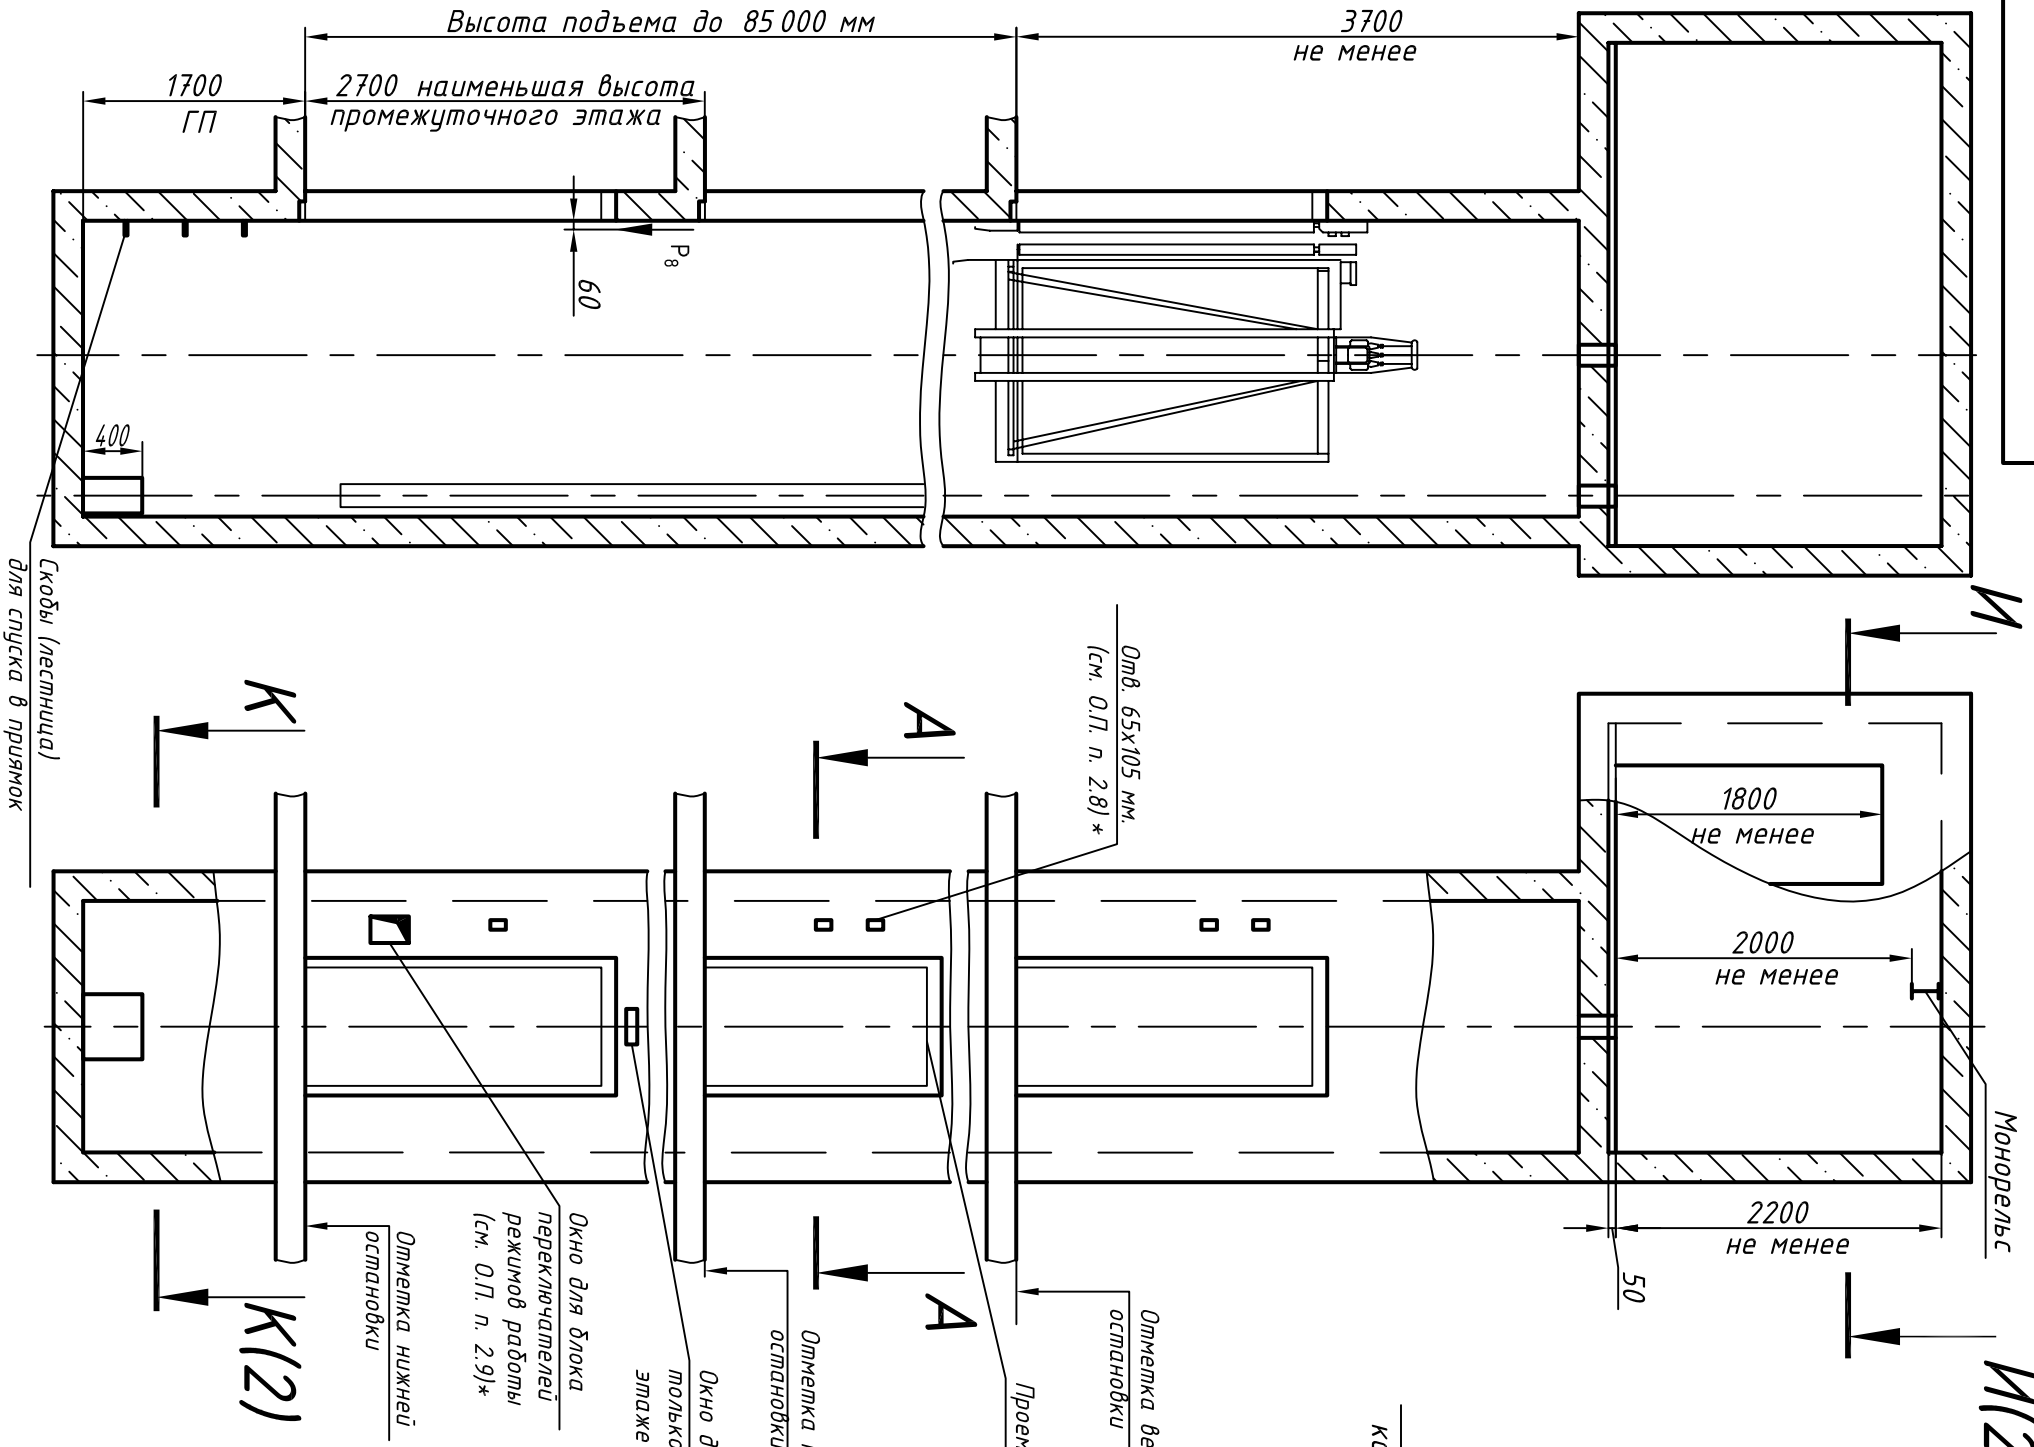

Максимальные и минимальные габариты шахты	тип	тах
	ШШ	1830
	ГШ	2070
	ГТТ	1500

1. Размеры без допусков – справочные.
2. * Данный чертеж должен рассматриваться только совместно с разделом "Общие положения" настоящего альбома.

Выявленные ОАД "КМЗ" впрямую вносить изменения в данный чертеж без предварительного уведомления

0631К-1,6-04.00.0000СЗ

Лифт пассажирский
Q=630 кг; V=1,4...1,6 м/с
Кабина 114,4(1088)х14,4(1388)х2100
Дверь 800 х2000
Задание на проектирование
строительной части

Противовес с ловителями

ОАО "КМЗ"

Обозн. Нагр. Н	Схема действия сил	Прим.
P ₁ 7600		Постоянные нагрузки
P ₂ 8800		
P ₃ 9200		
P ₄ 8000		
P ₅ 13500		
P ₆ 14700	На опоры привода И-И (2)	Кратко-временные нагрузки при посадке кабины на ловители
P ₇ 17000		
P ₈ 14000		
P ₉ 1300		
P ₁₀ 1000	На закладные детали	Кратко-временные нагрузки при посадке кабины на ловители
P ₁₁ 2000		
P ₁₂ 30000	На пятку направляющих на площадке 200х200	Нагрузки действующие одновременно и аварийно
P ₁₃ 25000	На диффер. противовеса на площадке 220х220	
P ₁₄ 22000	На площадку 220х220	Постоянные нагрузки
P ₁₅ 800	На крепления дверей в лоскостях стен	
P ₁₆ 800	Нагрузки возникающие при монтаже по ГОСТ 24258-80	

Расчетная временная нагрузка на пол машинного помещения и крышку люка – 5000 Н/м²

**Нагрузка, возникающая в случае опирания направляющих на пол приямка

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Иванов		

